


## Installationshinweise

Gültig ab 01.01.2025

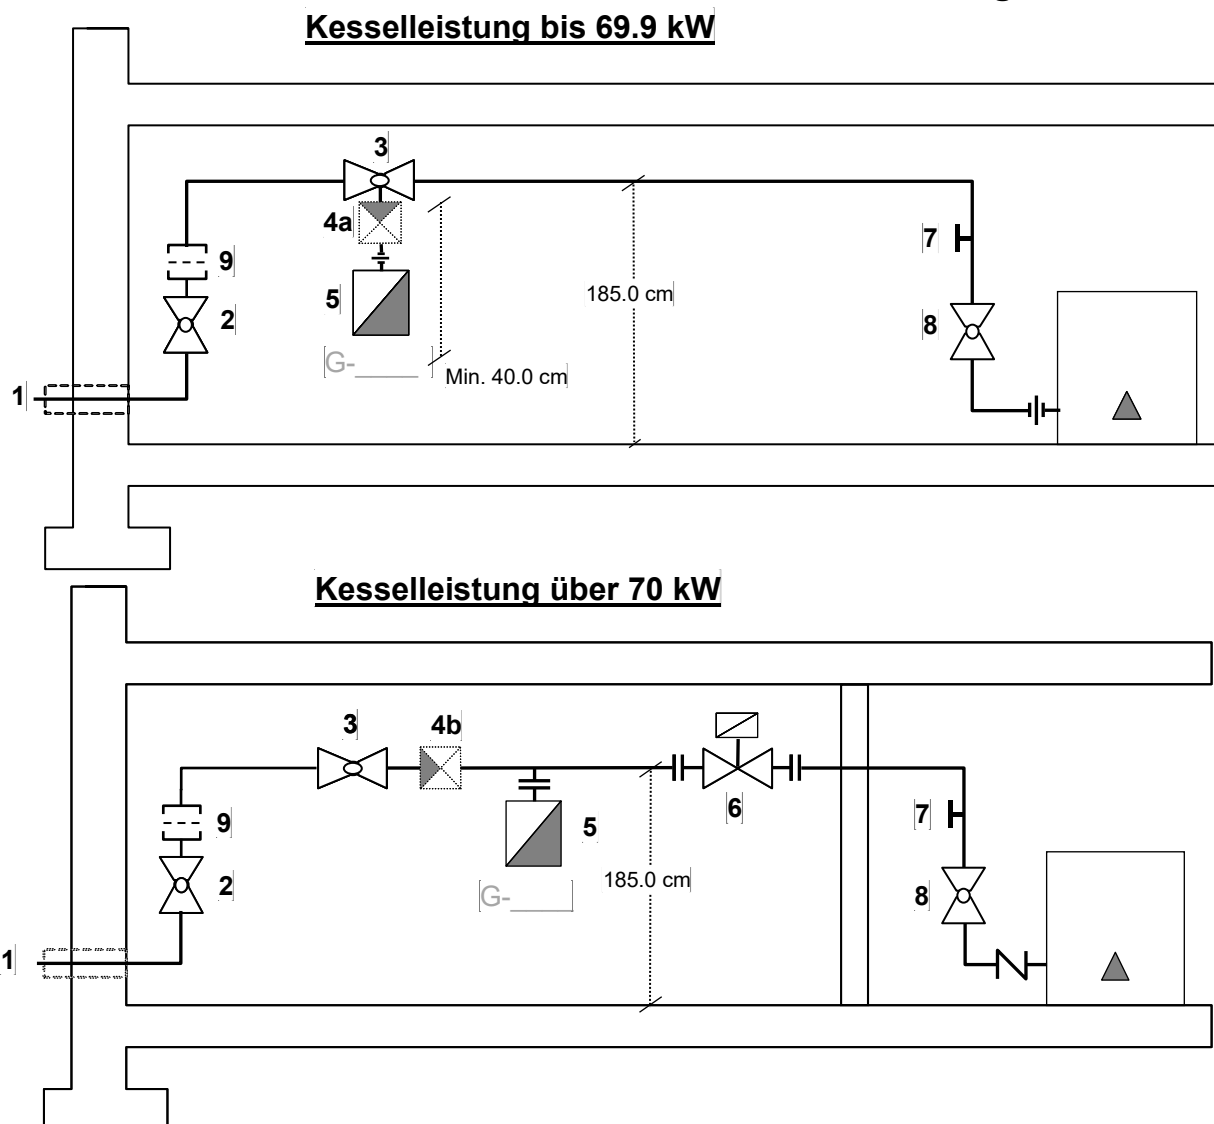

- 1 Hauseinführung\*
- 2 Hauptabsperrearmatur\*
- 3 Absperrarmatur, wenn Gaszähler nicht im gleichen Raum
- 4 Druckregler\*
  - 4a – bis ca. 85 kW Zählerdruckregler\* (je nach Gebäudestandort)
  - 4b – über 85 kW Hausdruckregler\* und Passtück\* (je nach Gebäudestandort)
- 5 Gaszähler\* im Eigentum Energie Einsiedeln AG
- 6 Magnetventil bei Kesselleistung über 70 kW ausserhalb Heizraum mit Holländer und Passtück. Elektrischer Steckeranschluss oder Steckdose (FI-Schutz)
- 7 Prüfstutzen 1/2"
- 8 Apparateabstellarmatur
- 9 Isolierstück (bei der Si-Sy Hauseinführung mit Kugelhahn vorhanden)

\* wird durch die Energie Einsiedeln AG geliefert

**Elektrischer Potenzialausgleich:** Die metallenen Gasinstallationen in Gebäuden sind in den jeweiligen Potenzialausgleich mit einzubeziehen. Es ist deshalb zu beachten, dass durch ausbaubare Konstruktionsteile wie Zähler, Regler, Ventile und dergleichen kein Unterbruch im Schutz-Potenzialausgleichsleiter entstehen können. Gasleitungen dürfen nicht zur Erdung elektrischer Anlagen oder zu Blitzschutz Zwecken benützt werden. Dies kann durch den Hauselektriker ausgeführt werden.

**Zu- und Abluft:** Bei der Zu- und Abluft müssen zwingend die Richtlinien des SVGW Regelwerks G1 eingehalten werden.

**Die Schlusskontrolle, einschliesslich Dichtigkeitsprüfung und Zählermontage wird durch die Energie Einsiedeln AG überprüft.**